

Warszawa, 07 września 2021 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2021/0737 wydanie 1

Na podstawie art 9 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

SELENA Spółka Akcyjna

z siedzibą:

ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli

o nazwie handlowej: **Tytan Professional Abizol P, Tytan Professional Abizol R, Tytan Professional Abizol G, Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S**

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.



2 up. 
DYREKTOR

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: **07 września 2021 r.**

Data utraty ważności Krajowej Oceny Technicznej: **07 września 2026 r.**

1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), Instytut Badawczy Dróg i Mostów ustalił następującą nazwę techniczną:

Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli

i nazwie handlowej: **Tytan Professional Abizol P, Tytan Professional Abizol R, Tytan Professional Abizol G, Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S**

wyrobów budowlanych zwanych dalej: **Wyrobami Tytan Professional Abizol.**

1.2 Nazwa i adres producenta, a także nazwa i adres upoważnionego przez niego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

Wnioskodawcą jest producent o nazwie i z siedzibą, które zostały określone na stronie 1/15 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyrób jest produkowany w:

„Izolacja Matizol” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. 11 listopada 32, 38-300 Gorlice, Zakład Produkcyjny Chelmża.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Dróg i Mostów oznaczył następujące typy wyrobu budowlanego:

- 1. Tytan Professional Abizol P,**
- 2. Tytan Professional Abizol R,**
- 3. Tytan Professional Abizol G,**
- 4. Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S.**

1.4.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materiałów i komponentów:

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej są następujące wyroby:


- Tytan Professional Abizol P – jednoskładnikowa, asfaltowa masa powłokowa, stanowiąca kompozycję asfaltu, kauczuku syntetycznego, modyfikatorów i rozpuszczalnika organicznego, stosowana na zimno;
- Tytan Professional Abizol R – jednoskładnikowa, asfaltowa masa gruntująca, stanowiąca kompozycję asfaltu, kauczuku syntetycznego, modyfikatorów i rozpuszczalnika organicznego, stosowana na zimno;
- Tytan Professional Abizol G – jednoskładnikowa masa szpachlowa, stanowiąca kompozycję asfaltu, kauczuku syntetycznego, dodatków i rozpuszczalnika organicznego zawierająca włókna z tworzyw sztucznych, stosowana na zimno;

- Tytan Professional Abizol ST – jednoskładnikowa, dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, stanowiąca kompozycję asfaltu, dyspersji kauczuków, dodatków i wody, stosowana na zimno, występująca również pod nazwą handlową: Tytan Professional Abizol S.


Wymagania w stosunku do właściwości identyfikacyjnych wyrobów Tytan Professional Abizol zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1


Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania	Metody badań według
1	2	3	4	5
Tytan Professional Abizol P				
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	-	Masa barwy czarnej, nie zawiera widocznych zanieczyszczeń. W temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ łatwo się rozprowadza na podłożu.	PN-B-24620 +Az1:2004
2	Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)	-	Badanie identyfikacyjne. Rysunek 1	PN-EN 1767:2008
Tytan Professional Abizol R				
3	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	-	Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ łatwo się rozprowadza na płycie szklanej tworząc jednolitą powłokę bez pęcherzy.	PN-B-24620 +Az1:2004
4	Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)	-	Badanie identyfikacyjne. Rysunek 2	PN-EN 1767:2008
Tytan Professional Abizol G				
5	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	-	Masa barwy czarnej, nie zawiera widocznych zanieczyszczeń. W temp. $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ łatwo się rozprowadza na podłożu.	PN-B-24620 +Az1:2004
6	Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)	-	Badanie identyfikacyjne. Rysunek 3	PN-EN 1767:2008
Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S				
7	Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy oraz wygląd powłoki	-	Jednorodna masa o konsystencji gęsto-płynnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ łatwo się rozprowadza na płycie szklanej tworząc jednolitą powłokę bez pęcherzy.	PN-B-24000:1997
8	Widmo w podczerwieni (analiza FTIR)	-	Badanie identyfikacyjne. Rysunek 4	PN-EN 1767:2008

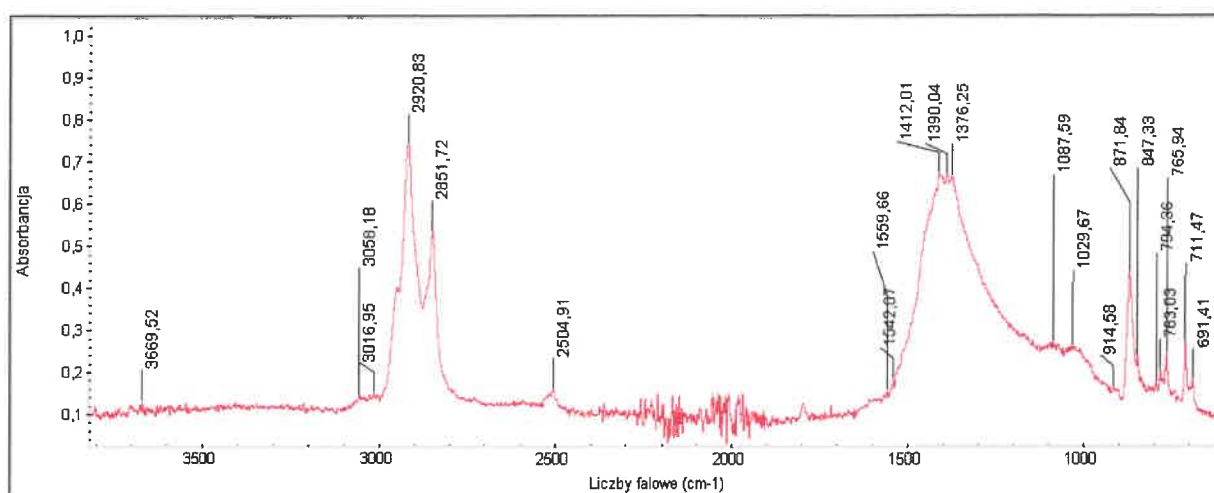


Rysunek 1 – Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu Tytan Professional Abizol P

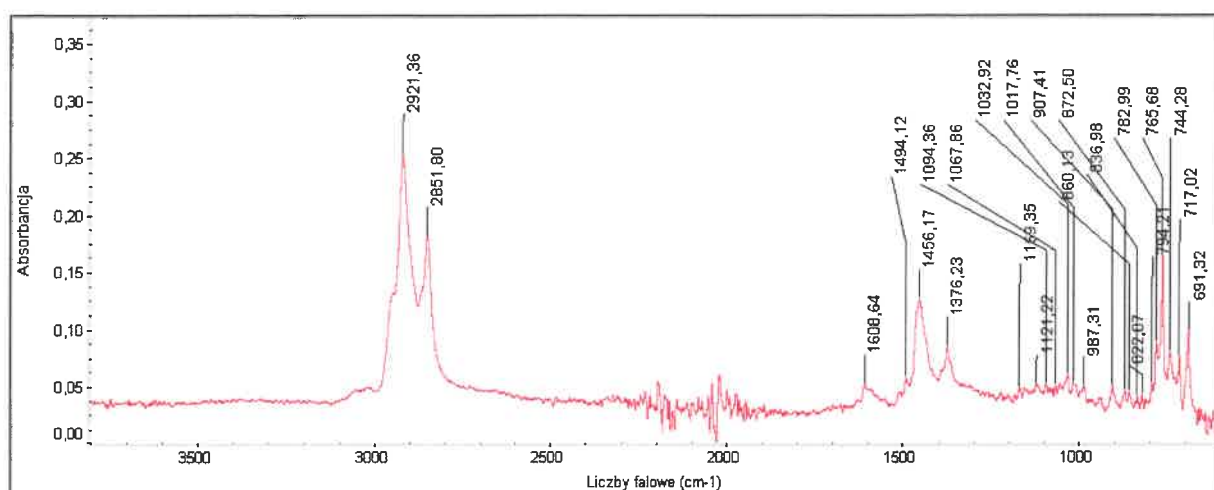

Rysunek 2 – Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu Tytan Professional Abizol R

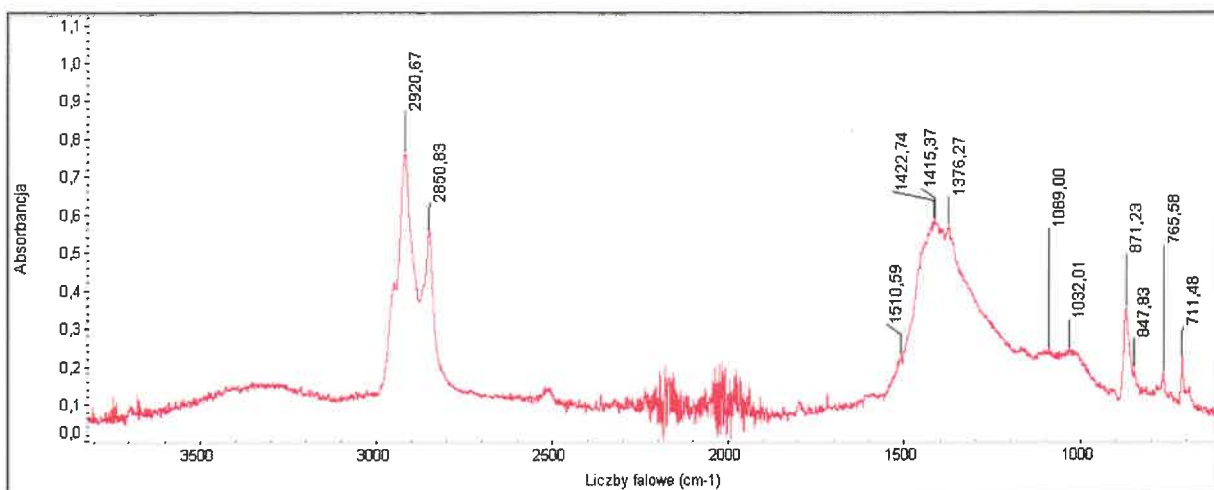

Rysunek 3 – Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu Tytan Professional Abizol G

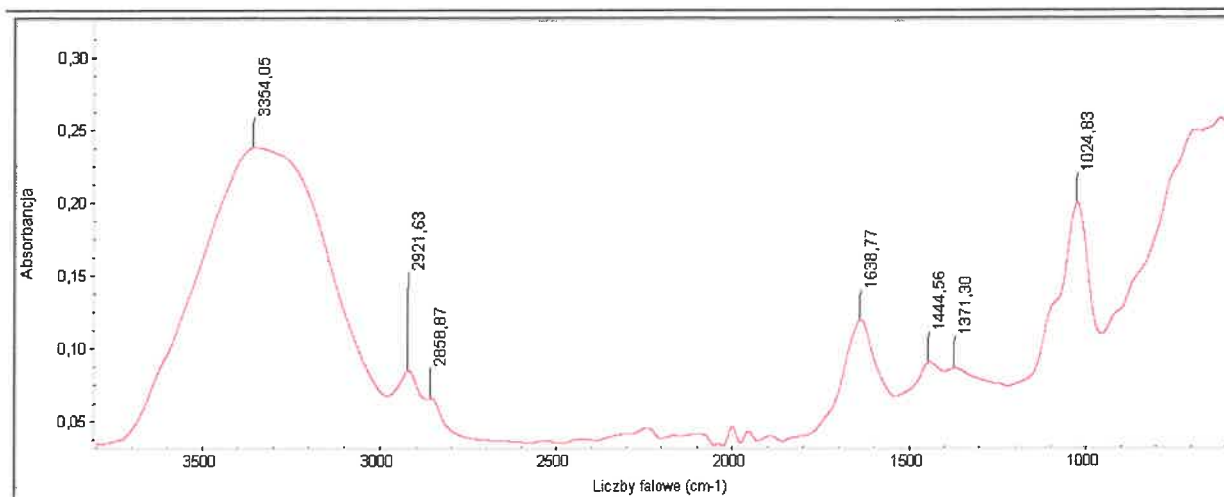

Rysunek 4 – Widmo w podczerwieni (analiza FTIR) wyrobu Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Wyroby Tytan Professional Abizol są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie określonym w pkt 2.2 do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, na powierzchniach betonowych, pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach inżynierii komunikacyjnej, w tym w szczególności:

- Tytan Professional Abizol P – jest przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych typu lekkiego i średniego, a także do konserwacji pokryć z papy asfaltowej. Wyrób może być stosowany do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementów wyposażenia obiektów mostowych;
- Tytan Professional Abizol R – jest przeznaczony do wykonywania bezspoinowych, powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego oraz do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem pap asfaltowych, w tym także pap zgrzewalnych, oraz aplikacją wyrobów Tytan Professional Abizol P i Tytan Professional Abizol G. Wyrób może być stosowany do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementów wyposażenia obiektów mostowych;
- Tytan Professional Abizol G – jest przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych wszystkich typów, a także do wykonywania miejscowych uszczelnień izolacji asfaltowych oraz naprawy pokryć z papy asfaltowej. Dodatkowo powłoka przeciwwodna wykonana z masy Tytan Professional Abizol G typu ciężkiego może być stosowana na elementach budowli obciążonych wodą pod ciśnieniem;
- Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S – jest przeznaczony do wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych typu średniego i ciężkiego, w tym na powierzchniach obciążonych wodą pod ciśnieniem, a także do klejenia płyt drenażowych i ochronnych, w tym termoizolacyjnych, na izolacjach asfaltowych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: **Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli** i nazwie handlowej: **Tytan Professional Abizol P, Tytan Professional Abizol R, Tytan Professional Abizol G, Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S** do zamierzonego stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drogowych obiektów inżynierskich, bez ograniczeń,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.);

2.2.2 kolejowych obiektów inżynierskich, bez ograniczeń,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987, ze zm.);

2.2.3 obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra”, bez ograniczeń,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 144, poz. 859, ze zm.).

2.3 Warunki stosowania wyrobu

Prace związane z aplikacją wyrobów Tytan Professional Abizol należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej +5°C, ale nie wyższej od +30°C. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru i opadów deszczu. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem oraz mrozem.

Kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się aplikację wyrobów Tytan Professional Abizol są następujące:

- podłoże wytrzymałe; wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” wynosi co najmniej 1,0 MPa;
- podłoże suche; beton jest w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i zaciemnień spowodowanych wilgocią;
- podłoże czyste; powierzchnia betonu jest wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie metalowe należy oczyścić ze złogów rdzy, starej farby, smarów i innych zanieczyszczeń.

Nie należy stosować wyrobów Tytan Professional Abizol na elementach budowli narażonych na negatywne parcie wody (ujemne parcie wody), które może doprowadzić do oderwania izolacji lub tworzenia się pęcherzy w wykonanej powłoce. Wykonana powłoka nie powinna być poddawana liniowym i punktowym obciążeniom, gdyż może to powodować przerwanie ciągłości izolacji.

W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego z masy Tytan Professional Abizol G lub Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S, w tym obciążonych wodą pod ciśnieniem należy zastosować wkładkę wzmacniającą z tkaniny technicznej na powierzchniach izolowanych.

W wypadku wykonywania izolacji przeciwwodnych, zaleca się zastosować taśmę uszczelniającą lub tkaninę techniczną wzdłuż styków elementów prefabrykowanych i przegród budowlanych (np. ścian lub ścian i stropu) oraz w ich narożach. Przy układaniu wyrobów należy we wszystkich kątach wewnętrznych wykonać fasety (wyokraglenia).

W wypadku wykonywania izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych na powierzchniach obiektów inżynierskich częściowo zasypanych gruntem np. w wypadku podpór obiektów mostowych lub murów oporowych, izolację należy wykonać także na powierzchniach nie zasypanych gruntem, do wysokości około 30 cm ponad poziom terenu.

Aplikacja wyrobów Tytan Professional Abizol powinna odbywać się zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Szczegółowy sposób zastosowania wyrobów Tytan Professional Abizol, w tym w szczególności: ilość i grubość warstw oraz rodzaj i sposób wklejania taśmy uszczelniającej lub tkaniny technicznej, określa dokumentacja wykonawcza.

Podczas przygotowywania wyrobów Tytan Professional Abizol oraz podczas ich aplikacji należy przestrzegać zaleceń BHP podanych przez producenta.

Narzędzia wykorzystane do obróbki wyrobów Tytan Professional Abizol należy czyścić natychmiast po użyciu, zgodnie z instrukcją producenta.

Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, które podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz:

- w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów budowli w budownictwie komunikacyjnym;
- w przepisach dotyczących ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311, ze zm.).

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.).

3 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Właściwości użytkowe wyrobów budowlanych zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2

Lp.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe wyrażone w poziomach, klasach lub w sposób opisowy	Jedn.	Metody badań i obliczeń
1	2	3	4	5	6
1	1. Tytan Professional Abizol P	Zawartość wody	$\leq 0,5$	%	PN-EN ISO 9029:2005
2		Spływność masy z papy asfaltowej w temp. $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, przy kącie nachylenia 45° , w czasie 5 h	Nie spływa	-	PN-B-24620 +Az1:2004
3		Odporność chemiczna ¹⁾ utwardzonej powłoki na działanie 23°C , 168 h: - 3 % roztworu NaCl - 2 % roztworu kwasu humusowego - 2 % roztworu saletry amonowej	Bez zmian Bez zmian Bez zmian	- - -	PN-EN ISO 2812-1:2018-01
4	2. Tytan Professional Abizol R	Zawartość wody	$\leq 0,5$	%	PN-EN ISO 9029:2005
5		Spływność masy z papy asfaltowej w temp. $(60 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, przy kącie nachylenia 45° , w czasie 5 h	Nie spływa	-	PN-B-24620 +Az1:2004
6		Odporność chemiczna ¹⁾ utwardzonej powłoki na działanie 23°C , 168 h:			PN-EN ISO 2812-1:2018-01

ciąg dalszy tablicy 2

c.d 6	2. Tytan Professional Abizol R	- 3 % roztworu NaCl - 2 % roztworu kwasu humusowego - 2 % roztworu saletry amonowej	Bez zmian Bez zmian Bez zmian	- - -	PN-EN ISO 2812-1:2018-01
7		Lepkość, kubek ISO Ø 6 mm	od 60 do 120	s	PN-EN ISO 2431:2019-07
8	3. Tytan Professional Abizol G	Zawartość wody	≤ 0,5	%	PN-EN ISO 9029:2005
9		Spływność masy z papy asfaltowej w temp. (60 ±2)°C, przy kącie nachylenia 45°, w czasie 5 h	Nie spływa	-	PN-B-24620 +Az1:2004
10		Odporność chemiczna ¹⁾ utwardzonej powłoki na działanie 23°C, 168 h: - 3 % roztworu NaCl - 2 % roztworu kwasu humusowego - 2 % roztworu saletry amonowej	Bez zmian Bez zmian Bez zmian	- - -	PN-EN ISO 2812-1:2018-01
11	4. Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S	Zawartość wody	≤ 60	%	PN-EN 1428:2012 lub PN-B- 24000:1997
12		Spływność w pozycji pionowej w temperaturze 100°C w czasie 5 h	Nie spływa	-	PN-B- 24000:1997
13		Odporność chemiczna ¹⁾ utwardzonej powłoki na działanie 23°C, 168 h: - 3 % roztworu NaCl - 2 % roztworu kwasu humusowego - 2 % roztworu saletry amonowej	Bez zmian Bez zmian Bez zmian	- - -	PN-EN ISO 2812-1:2018-01
¹⁾ Ocenę zniszczeń należy dokonać wg PN-EN ISO 4628-2:2016, PN-EN ISO 4628-3:2016, PN-EN ISO 4628-4:2016, PN-EN ISO 4628-5:2016. Ocenie podlegają stopnie: spęcherzenia, zardzewienia, spękania i złuszczenia.					

4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU

4.1 Wytyczne dotyczące pakowania

Wyroby Tytan Professional Abizol są pakowane następująco:

- a) Tytan Professional Abizol P - w wiadra po 9 kg i 18 kg;
- b) Tytan Professional Abizol R - w wiadra po 4,5 kg, 9 kg i 18 kg;
- c) Tytan Professional Abizol G - w wiadra po 1 kg i 5 kg;
- d) Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S - w wiadra po 9 kg i 18 kg.

Wyroby Tytan Professional Abizol mogą być pakowane w inne opakowania na zamówienie odbiorcy.

4.2 Wytyczne dotyczące transportu i składowania

Wyroby Tytan Professional Abizol należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Opakowania z wyrobami Tytan Professional Abizol należy magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Opakowania z wyrobami Tytan Professional Abizol można ustawiać w pozycji stojącej na dowolnych paletach transportowych. Liczba opakowań oraz liczba warstw pakowanych na jednej palecie jest określana przez producenta. Okres przechowywania jest określona przez producenta w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

Wyroby Tytan Professional Abizol należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysoką temperaturą oraz mrozem. Wyroby powinny być przewożone i transportowane w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

4.3 Sposób znakowania wyrobu budowlanego

Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, ze zm.).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym należy sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego według wzoru opublikowanego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia oraz udostępnić ją w sposób opisany w rozporządzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe,
- numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,

- nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
- adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest na niej udostępniona.

Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych powinna być dostarczona albo udostępniona w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych zawartych w tym wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006).

Ponadto, oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353/1 z 31.12.2008).

5 OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

5.1 Wymagany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, ze zm.), Instytut Badawczy Dróg i Mostów wskazuje dla wyrobu budowlanego o nazwie technicznej: **Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli** i nazwie handlowej: **Tytan Professional Abizol P, Tytan Professional Abizol R, Tytan Professional Abizol G, Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S** wymagany krajowy system 3 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w **krajowym systemie 3 ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych** wyrobu budowlanego obejmuje:

- a) działania producenta obejmujące:
 - określenie typu wyrobu budowlanego,
 - prowadzenie zakładowej kontroli produkcji,
- b) ocena i weryfikacja dokonywana przez laboratorium badawcze obejmująca:
 - ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu.

5.2 Określenie typu wyrobu budowlanego

Określenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocenę właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu określonych w rozdziale 3 oraz właściwości identyfikacyjnych wg pkt 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, dopóki nie nastąpią zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

5.3 Zakładowa kontrola produkcji

Wyrób budowlany, objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną, powinien być produkowany zgodnie z systemem zakładowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określonych w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zawierać

- a) strukturę organizacyjną,
- b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialność za poszczególne elementy zakładowej kontroli produkcji, szkolenia),
- c) audyty wewnętrzne, prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych,
- d) nadzór nad dokumentacją i zapisami,
- e) plany kontroli i badania surowców, wymagania,
- f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,
- g) nadzór nad wyposażeniem produkcyjnym,
- h) nadzór nad wyposażeniem do kontroli i badań z zachowaniem spójności pomiarowej,
- i) nadzór nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania międzyoperacyjne,
- j) opis prac podzleczanych i tryb ich nadzoru,
- k) postępowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,
- l) opis sposobu pakowania, transportu i składowania oraz sposób znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być uzupełniona o dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarządzania jakością stosowany wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015-10 może być uznany za system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli są również spełnione wymagania niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

5.4 Badania gotowych wyrobów

5.4.1 Program badań

Program badań gotowych wyrobów obejmuje:

- a) badania bieżące,
- b) badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania bieżące

Badania bieżące gotowych wyrobów obejmują:

Tytan Professional Abizol P

- a) wygląd zewnętrzny i konsystencja, wg tablicy 1, lp. 1;
- b) zawartość wody, wg tablicy 2, lp. 1;

Tytan Professional Abizol R

- a) wygląd zewnętrzny i konsystencja, wg tablicy 1, lp. 3;
- b) zawartość wody, wg tablicy 2, lp. 4;

Tytan Professional Abizol G

- a) wygląd zewnętrzny i konsystencja, wg tablicy 1, lp. 5;
- b) zawartość wody, wg tablicy 2, lp. 8;

Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S

- a) wygląd zewnętrzny i konsystencja masy oraz wygląd powłoki, wg tablicy 1, lp. 7;
- b) zawartość wody, wg tablicy 2, lp. 11.

5.4.3 Badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania.

Badania próbek obejmują:

Tytan Professional Abizol P

- a) widmo w podczerwieni, wg tablicy 1, lp. 2;
- b) spływność, wg tablicy 2, lp. 2;

Tytan Professional Abizol R

- a) widmo w podczerwieni, wg tablicy 1, lp. 4;
- b) spływność, wg tablicy 2, lp. 5;
- c) lepkość, wg tablicy 2, lp. 7;

Tytan Professional Abizol G

- a) widmo w podczerwieni, wg tablicy 1, lp. 6;
- b) spływność, wg tablicy 2, lp. 9;

Tytan Professional Abizol ST / Tytan Professional Abizol S

- a) widmo w podczerwieni, wg tablicy 1, lp. 8;
- b) spływność, wg tablicy 2, lp. 12.

5.5 Pobieranie próbek do badań

- a) Próbki do badań bieżących należy pobierać zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
- b) Próbki do badań próbek należy pobierać zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

5.6 Częstotliwość badań

- a) Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej partii wyrobu zgodnie z planem badań ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Wielkość partii powinna zostać określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.
- b) Badania uzupełniające próbek powinny być wykonywane zgodnie z planem badań ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, lecz nie rzadziej niż raz na 3 lata.

5.7 Ocena wyników badań

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego są zgodne ze wszystkimi właściwościami użytkowymi określonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

- 6.1** Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
- 6.2** Krajową Ocenę Techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej inicjatywy albo na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy.
- 6.3** Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286, ze zm.).

7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano:

7.1 Przepisy:

- a) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, ze zm.);
- b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.);
- c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);
- d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.);
- e) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233);
- f) rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1176);
- g) rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2164);
- h) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2297).

7.2 Polskie Normy

W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane.

W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

- a) PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
- b) PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Analiza w podczerwieni
- c) PN-EN ISO 2812-1:2018-01 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda
- d) PN-EN ISO 4628-2:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wygładzie - Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia
- e) PN-EN ISO 4628-3:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wygładzie - Część 3: Ocena stopnia zardzewienia
- f) PN-EN ISO 4628-4:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wygładzie - Część 4: Ocena stopnia spękania
- g) PN-EN ISO 4628-5:2016-03 Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wygładzie - Część 5: Ocena stopnia złuszczenia
- h) PN-EN ISO 2431:2012 Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych
- i) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
- j) PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa – Oznaczanie wody – Metoda destylacyjna
- k) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
- l) PN-B-24620:1998+Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe

7.3 Raporty z badań wyrobu budowlanego

- a) Sprawozdania z badań wyrobów Tytan Professional Abizol P, Tytan Professional Abizol R, Tytan Professional Abizol G, Tytan Professional Abizol ST - Zakład produkcyjny, Chełmża, 2021 r.
- b) Raport z badań nr 02/11/2020CHM. Badanie odporności chemicznej dla środowisk agresywnych, Chełmża, 2020 r.
- c) Raporty z badań zakładowej kontroli produkcji, 2021 r.
- d) Raport z badań nr LZM00-06052/19/R77NZM, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2019 r.
- e) Sprawozdania z badań wyrobów, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., 2012-2013 r.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca o nazwie: **SELENA Spółka Akcyjna**, z siedzibą: **ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław** - 2 egz.
2. a/a Jednostka Oceny Technicznej **Instytutu Badawczego Dróg i Mostów**, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 221+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl - 1 egz.